МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ УСТАНОВКИ ОДВ-2С-1
ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

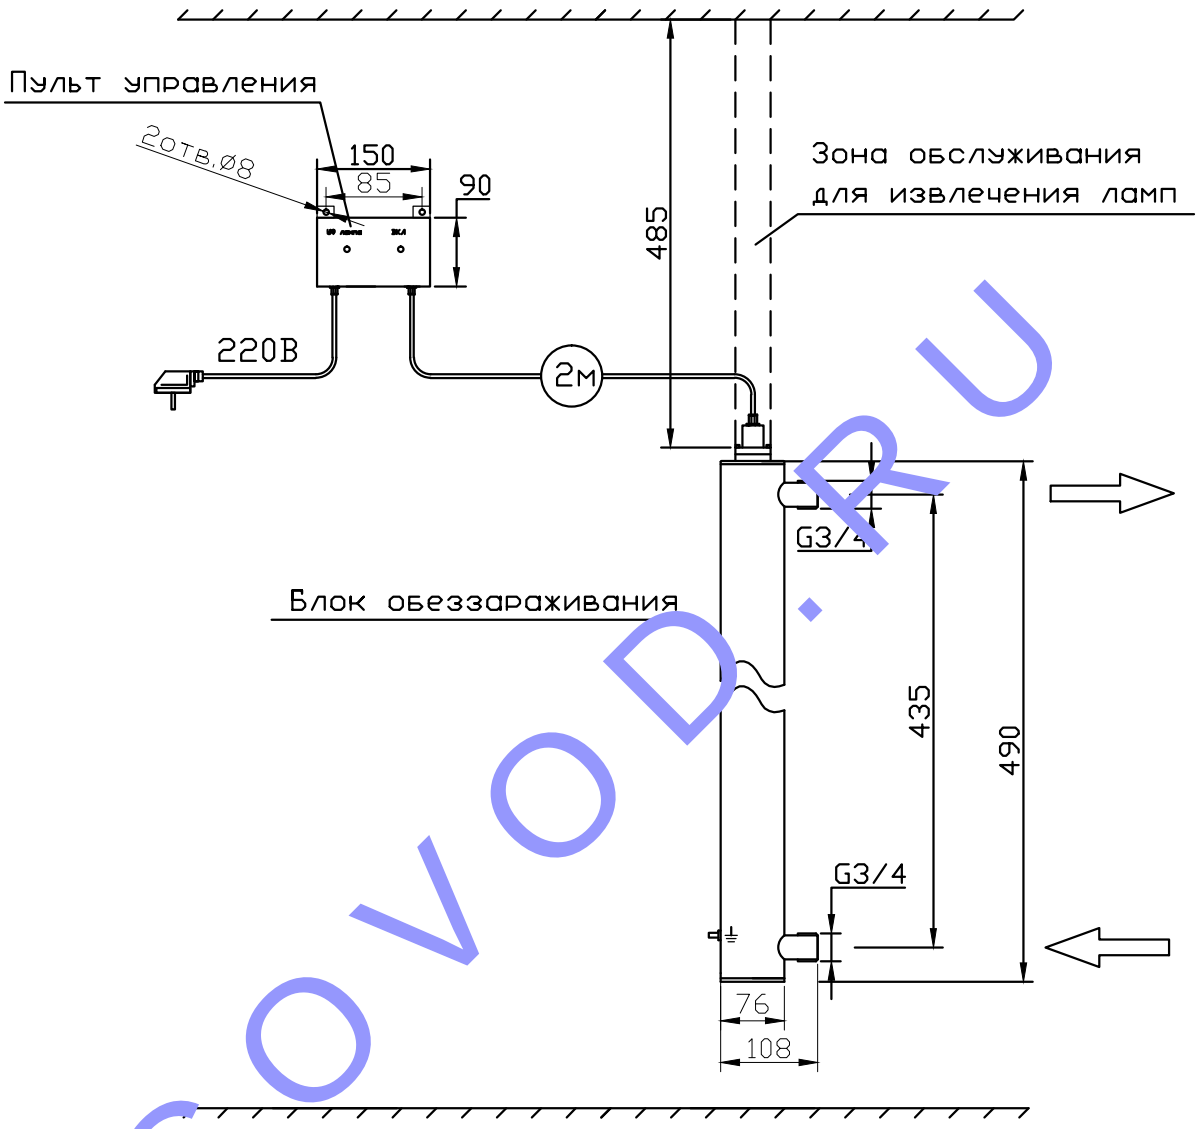

Примечание: монтаж установки к стене производиться при помощи двух хомутов Ø80 мм.

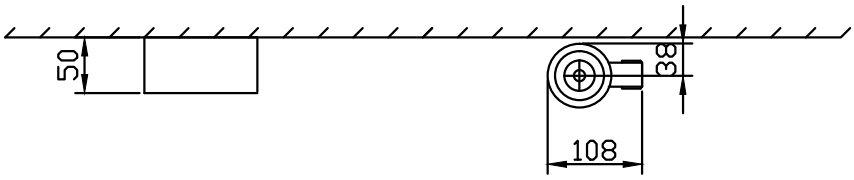

Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата	Установка УФ обеззараживания сточной воды производительностью 1 м³/ч	Масса	Масштаб
Разраб.							
Провер.							
Т.контр.						Лист	Листов
Н.контр.					ОДВ-2С-1	Эководстройтех www.ecovod.ru +7 (3532)30-75-74	
Утв.							

ECOVOD.RU