



# МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ УСТАНОВКИ ОДВ-5-1 ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

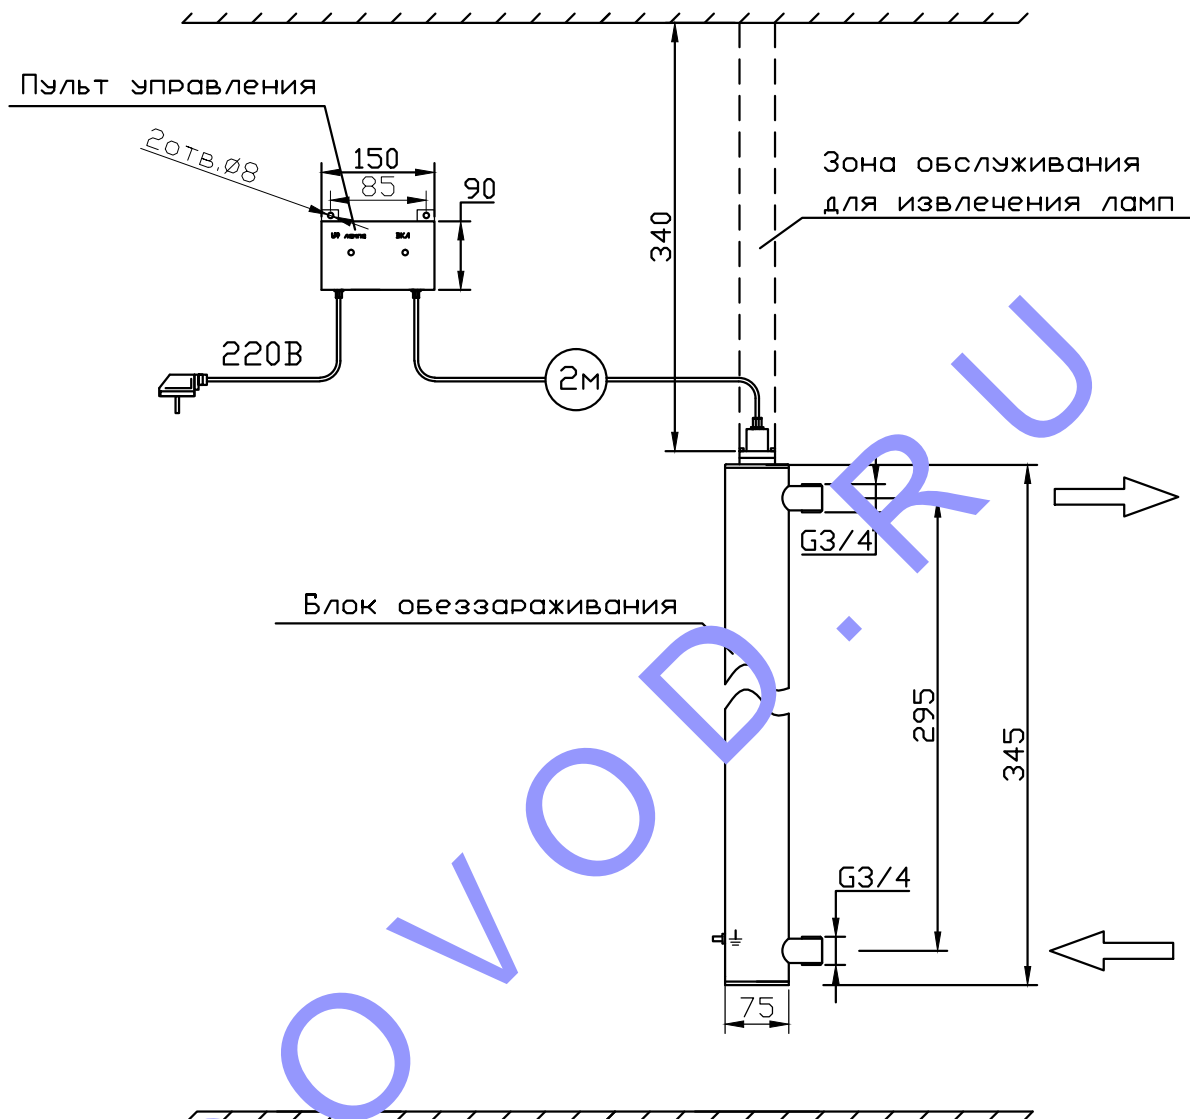

Примечание: монтаж установки к стене производится при помощи двух анкеров Ø8 мм.

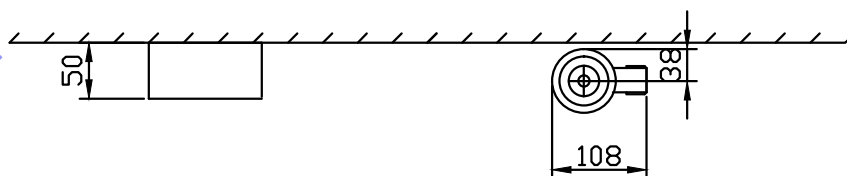

Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата	Установка УФ обеззараживания питьевой воды производительностью 1 м <sup>3</sup> /ч			Масса	Масштаб
Разраб.									
Провер.									
Т.контр.									
Н.контр.					ОДВ-5-1	Лист	Листов		
Утв.						Эководстройтех www.ecovod.ru +7 (3532)30-75-74			