



МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ УСТАНОВКИ ОДВ-5-3 ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

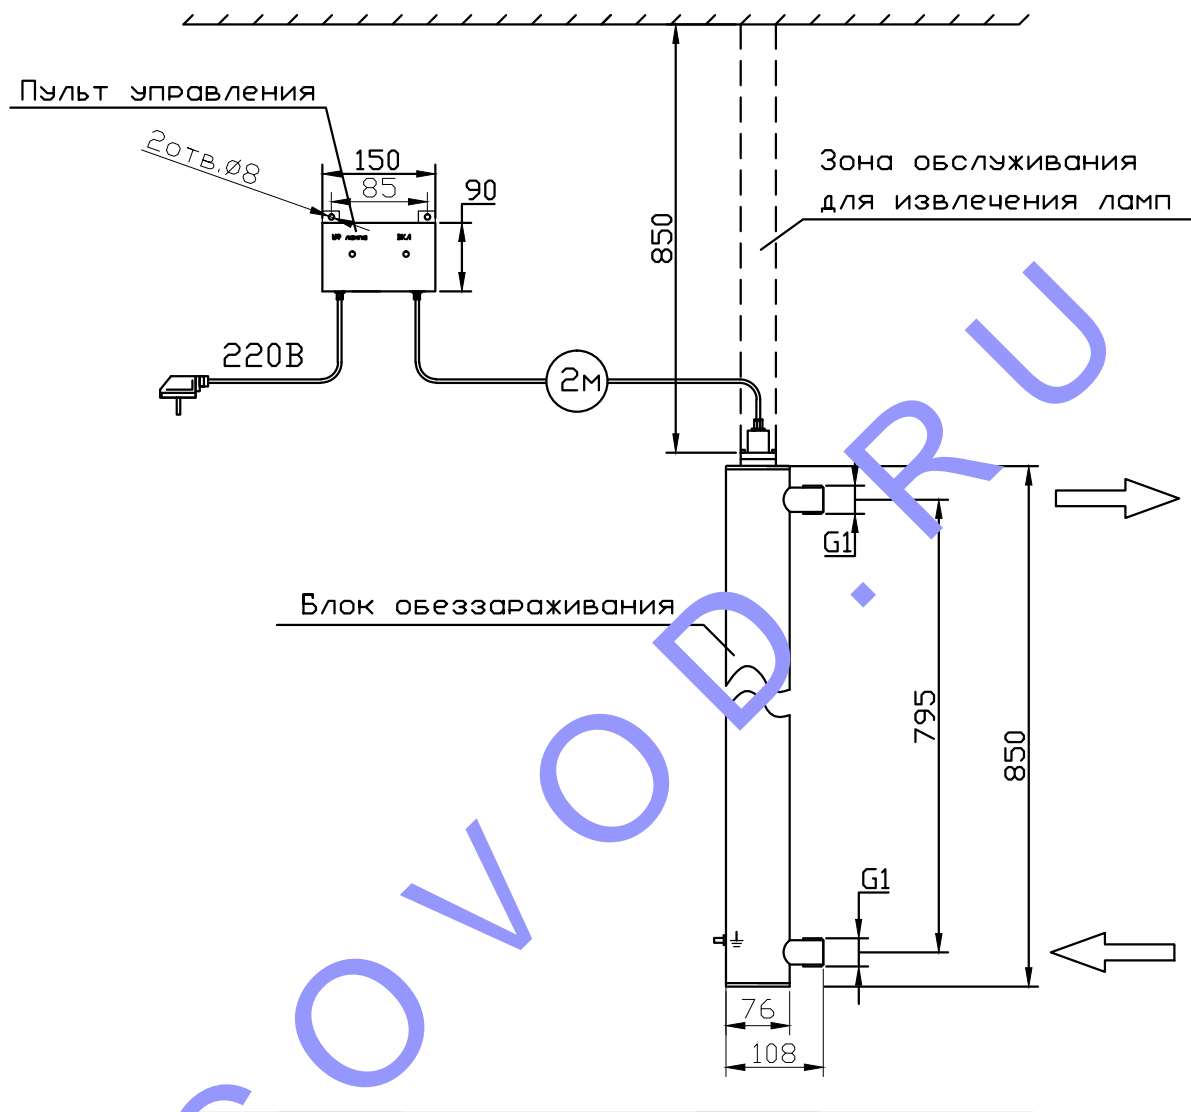

Примечание: монтаж установки к стене производится при помощи двух хомутов Ø80 мм.

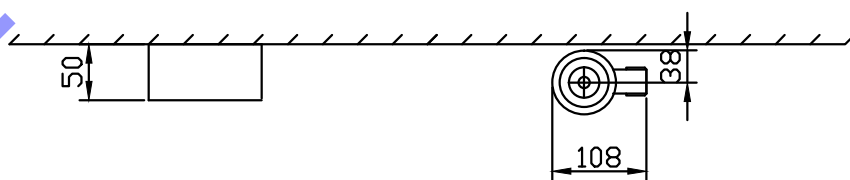

Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата	Установка УФ обеззараживания питьевой воды производительностью 3 м ³ /ч			Масса	Масштаб
Разраб.									
Провер.									
Т.контр.								Лист	Листов
Н.контр.					ОДВ-5-3	Эководстройтех www.ecovod.ru +7 (3532)30-75-74			
Утв.									