



МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ УСТАНОВКИ ОДВ-2С-0.5 ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

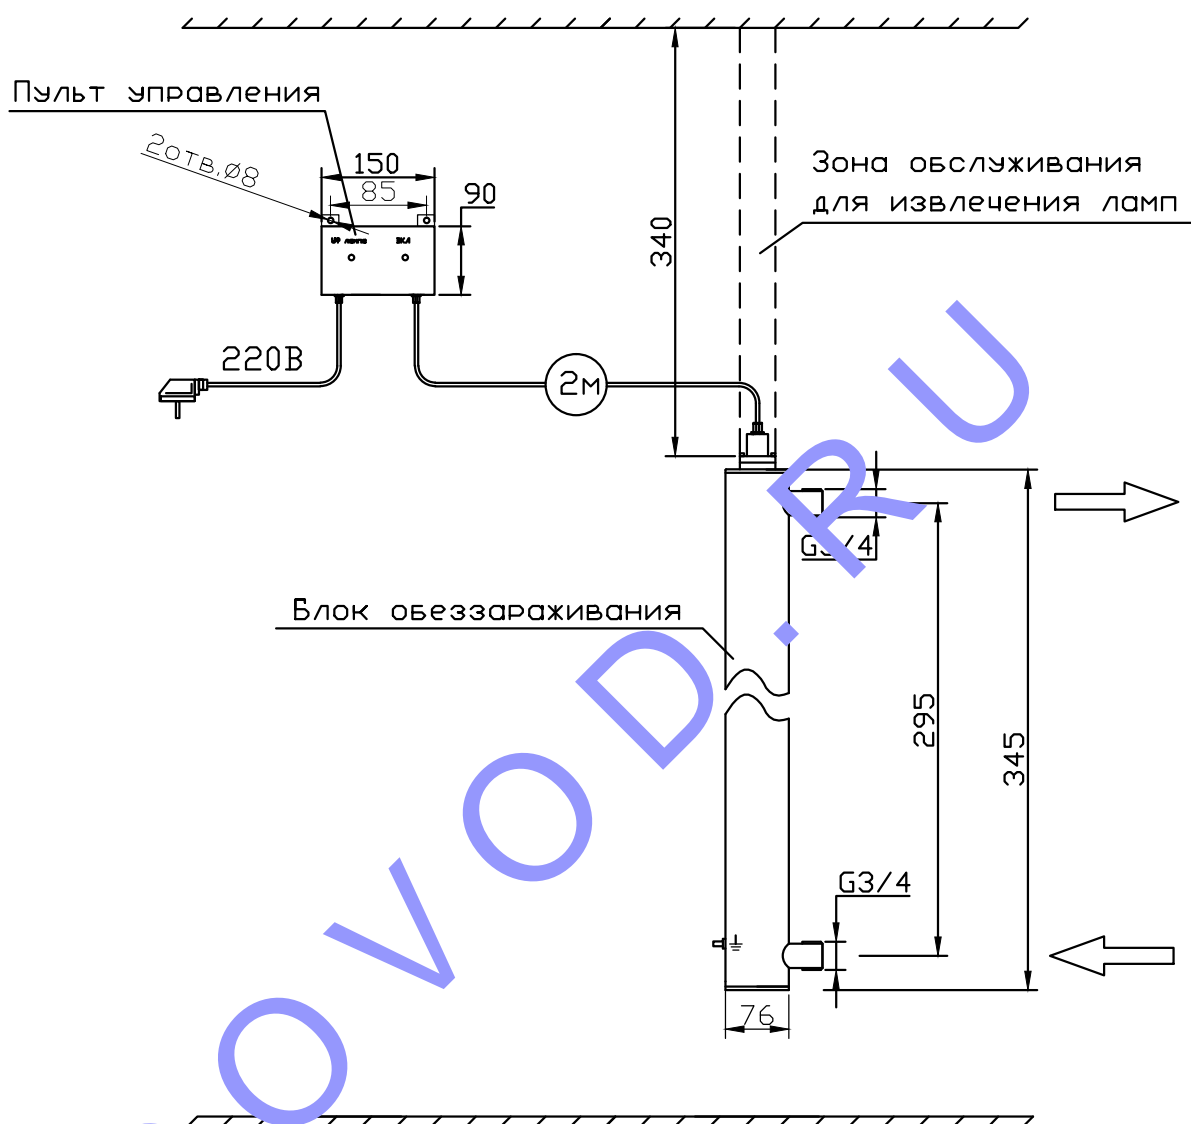

Примечание: монтаж установки к стене производится при помощи двух хомутов Ø80 мм.

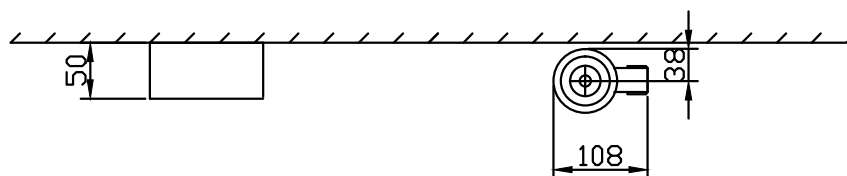

Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата	Установка УФ обеззараживания сточной воды производительностью 0,5 м ³ /ч		Масса	Масштаб	
Разраб.									
Провер.									
Т.контр.									
Н.контр.					ОДВ-2С-0,5	Лист	Листов		
Утв.						Эководстройтех www.ecovod.ru +7 (3532)30-75-74			