МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ УСТАНОВКИ ОДВ-2С-0.7
ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

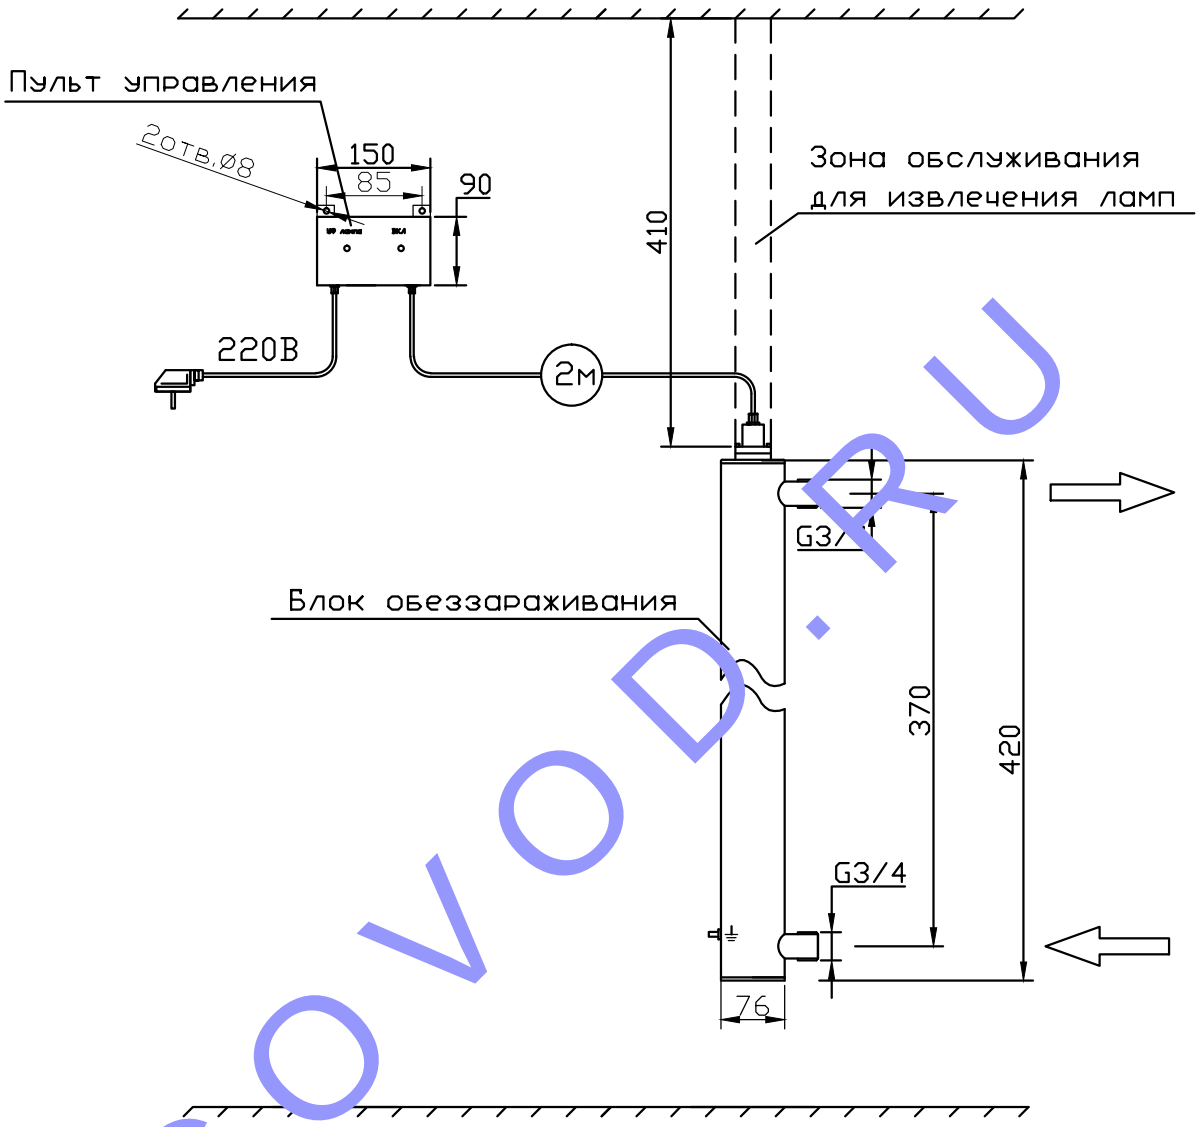

Примечание: монтаж установки к стене производиться при помощи двух хомутов Ø80 мм.

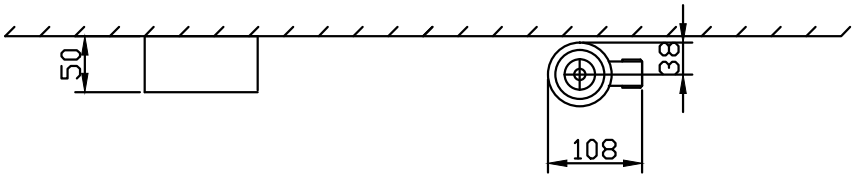

ECOVOD.RU

Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата	Установка УФ обеззараживания сточной воды производительностью 0,7 м³/ч	Масса	Масштаб
Разраб.							
Провер.							
Т.контр.						Лист	Листов
					ОДВ-2С-0,7	Эководстройтех www.ecovod.ru +7 (3532)30-75-74	
Н.контр.							
Утв.							