



МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ УСТАНОВКИ ОДВ-2С-1.5 ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

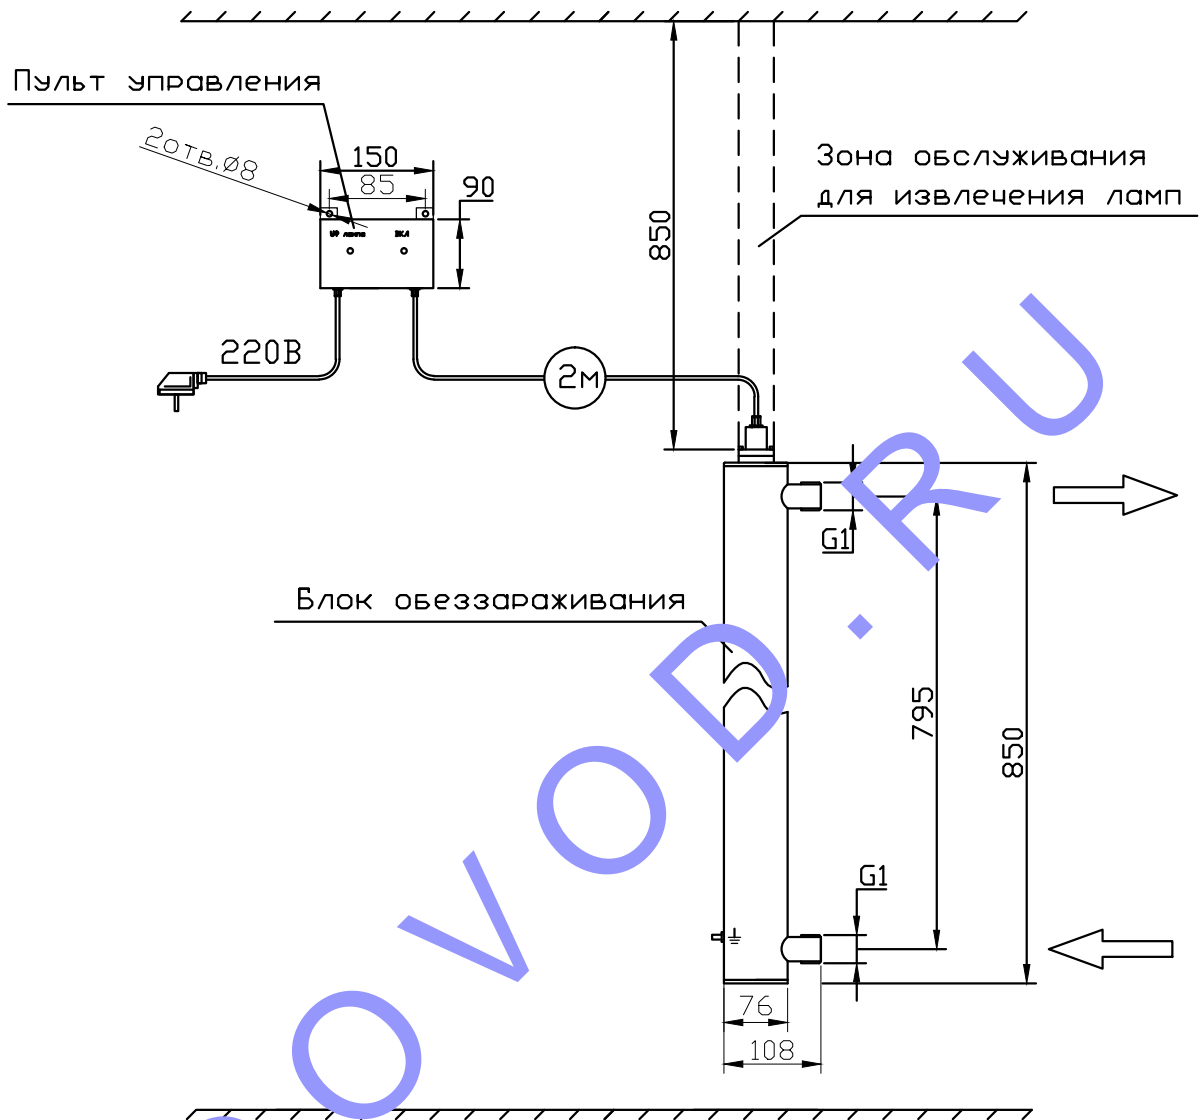

Примечание: монтаж установки к стене производится при помощи двух х.м.т.с.в. Ø80 мм.

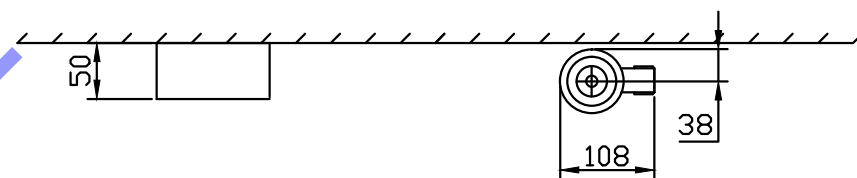

Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата	Установка УФ обеззараживания сточной воды производительностью 1,5 м ³ /ч			Масса	Масштаб
Разраб.									
Провер.									
Т.контр.									
Н.контр.					ОДВ-2С-1,5	Лист Листов		Эководстройтех www.ecovod.ru +7 (3532)30-75-74	
Утв.									