


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

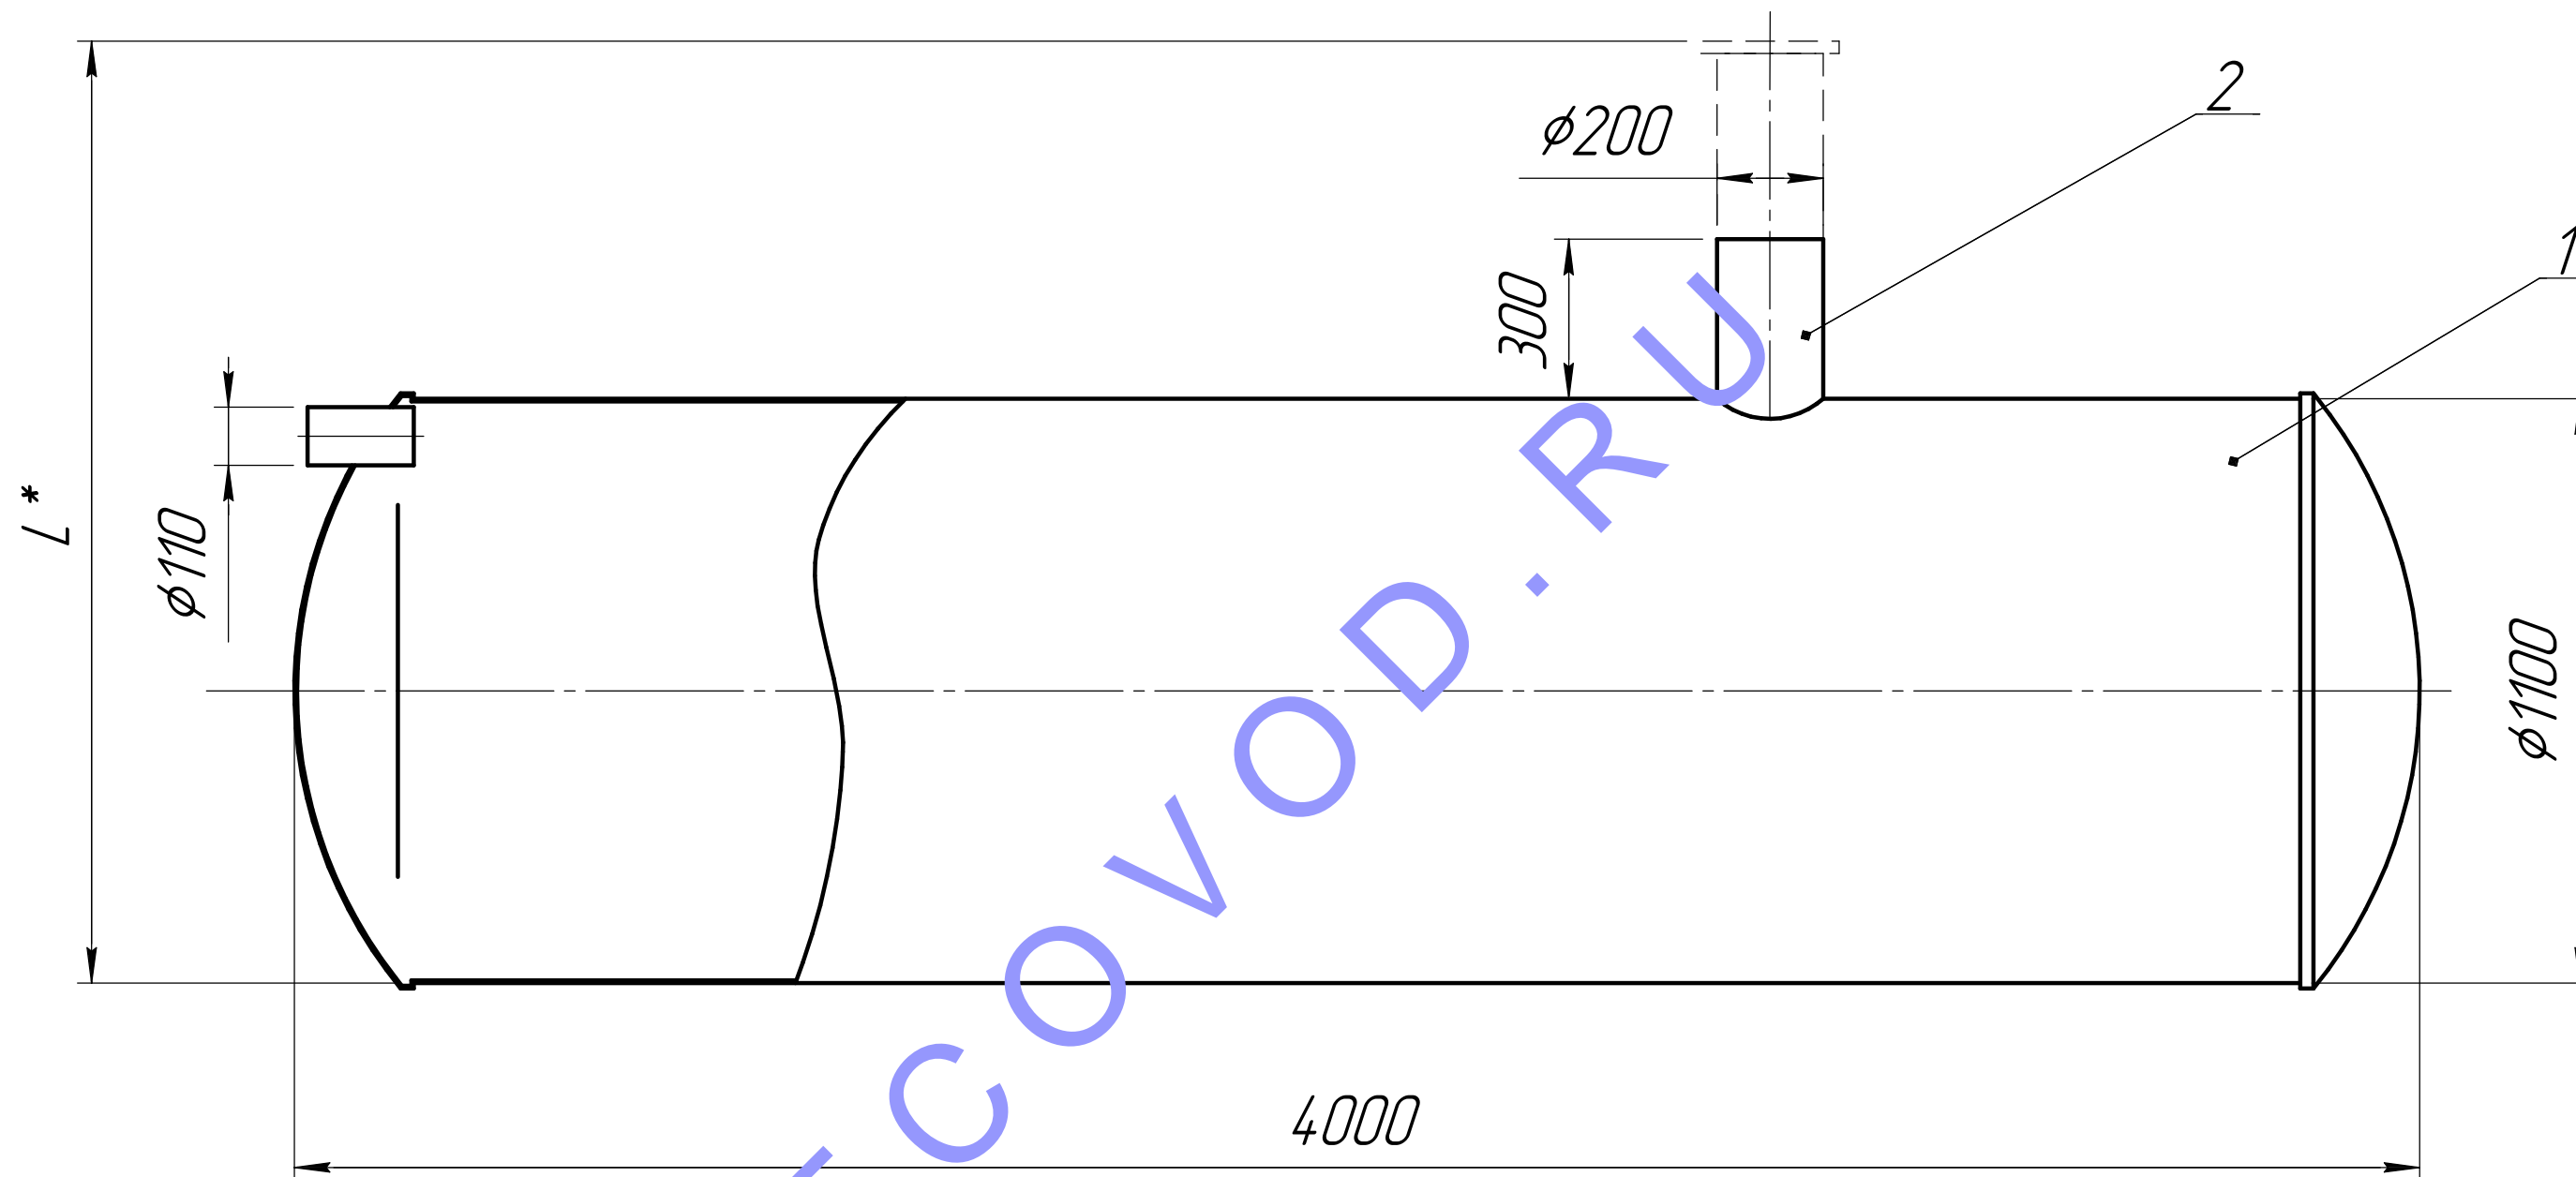

$L^*$  Высота разгрузочного патрубка определяется проектом  
 1. Накопительная емкость 4000 литров  
 2. Разгрузочный патрубок

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.						Накопительная емкость 4000 литров	Лист
Проверил							1
Н.контр.						Внешний вид	Листов
							1
						"ЭководСтройТех" www.ecovod.ru	